


Hausanschluss Ortsversorgungsnetze


- Hochdruck (max. 5bar) -Mitteldruck (max. 1bar)
- Niederdruck (> 25 mbar bis 100mbar)

Hausanschlusskasten

- 0 Hausanschlusskasten
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Gas-Druckregler (GDR)
- 3 Wanddurchführung

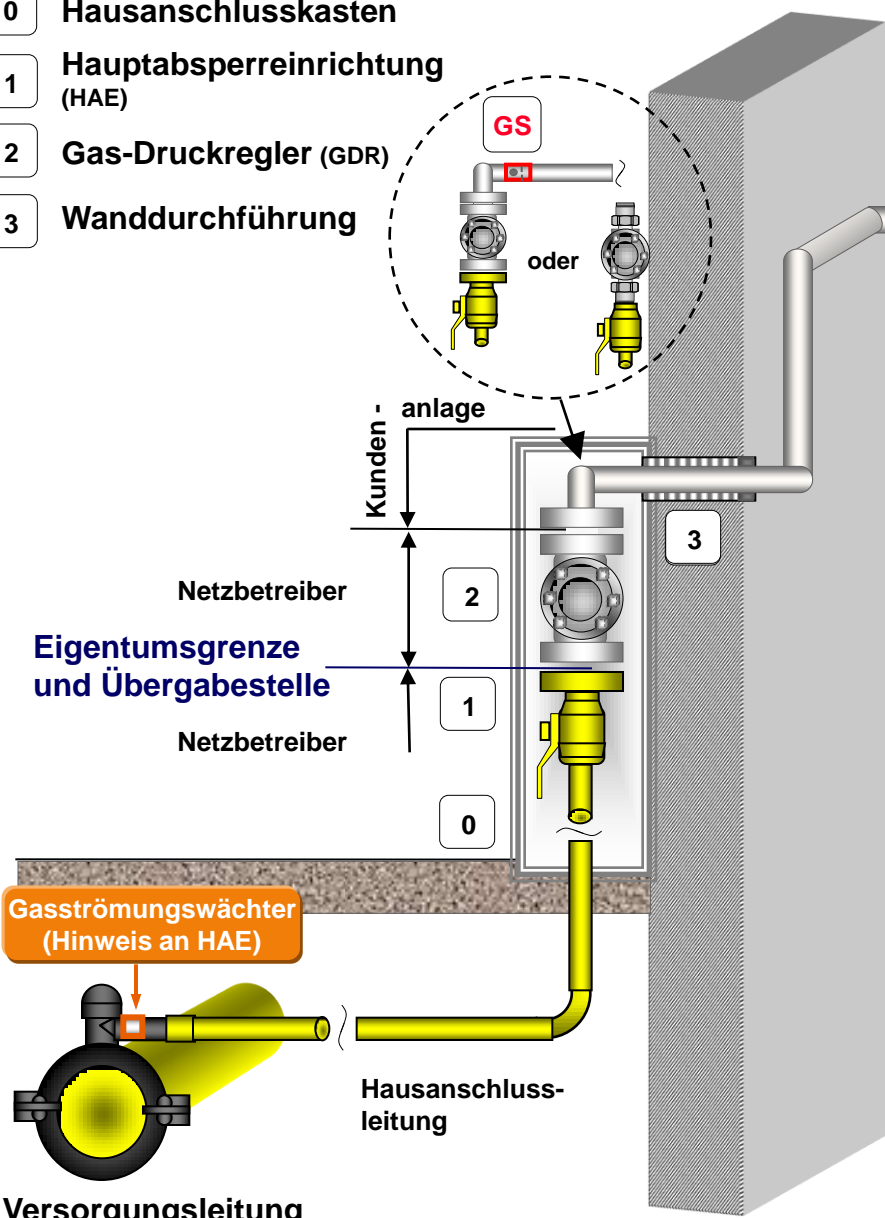


Potentialausgleich

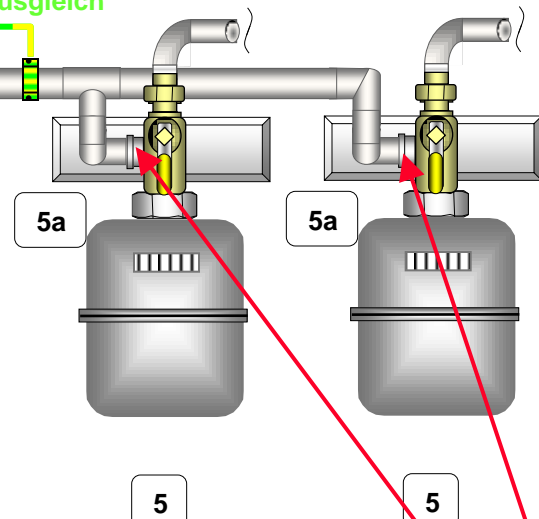

Ein- und Zweifamilienhaus
1 Gaszähler
Passive Maßnahmen nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung analog
Beachte :
Passive Maßnahmen können entfallen

- GS Gasströmungswächter Typ M3/K3
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a bei Cu-Rohrinst. ist Zähleranschlussplatte oder gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !

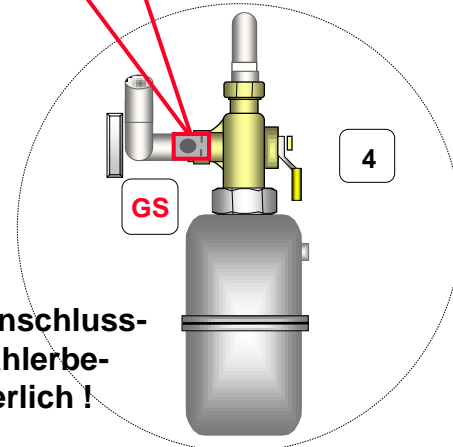

Versorgungsleitung

Hausanschlussleitung

Gasströmungswächter (Hinweis an HAE)

Netzbetreiber

Eigentumsgrenze und Übergabestelle

Netzbetreiber

Kunden-anlage